

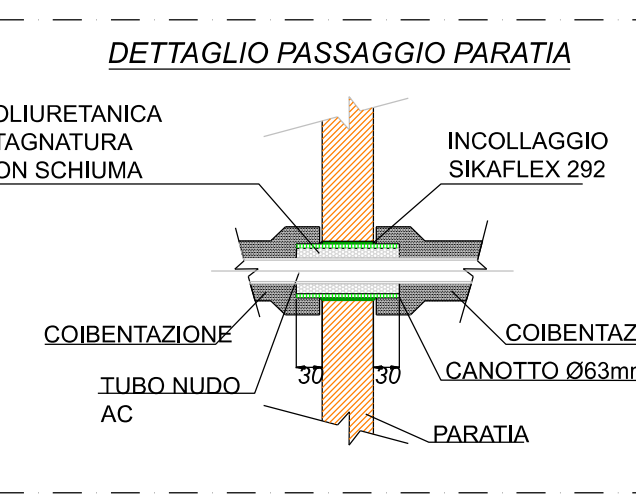
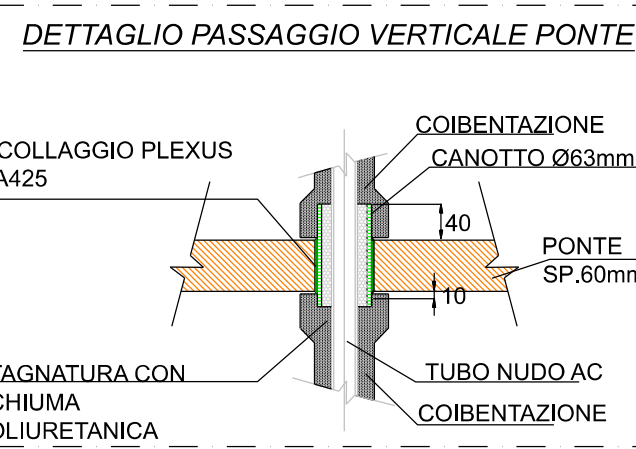
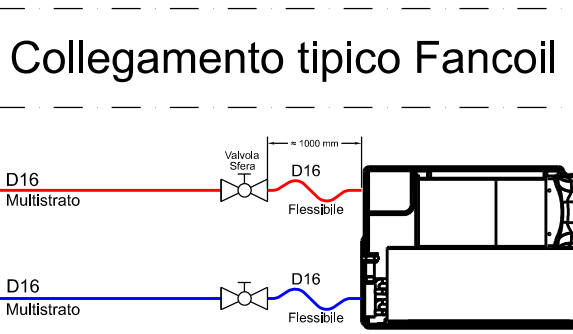







CHIAVE DI LETTURA FAN-COIL



AP8-AP10-AP10
Mediterranea: AP8
Tropicale: AP10
USA: AP10

LEGENDA	
	Linea mandata acqua Water delivery line
	Linea ritorno acqua Water return line
	Linea mandata acqua OPT Water delivery line OPT
	Linea ritorno acqua OPT Water return line OPT
	Linea acqua mare Raw water inlet
	Mandata FCU FCU outlet
	Mandata UTA UTA outlet
	Estrazione aria Air extraction
	Passaparatia stagno Watertight bulkhead penetration
	Estrattore Blower
	Griglia INOX INOX grid
	Griglia aspirazione Air extration grid
50 	Sonda temperatura Temperature probe
	Pannello regolazione ambiente (placca Vimar) Accommodation control panel (Vimar plate)
	Scheda madre FCU FCU main board
	Scheda FCU ausiliari FCU auxiliary board
	Al ponte superiore To upper deck
	Al ponte inferiore To lower deck
	Ripresa aria Air intake
	Serranda Shut-off valve
	Scambiatore di calore raffreddamento cassa AdBlue (OPT) AdBlue tank cooling heat exchanger (OPT)
	Pompa di circolazione Circulating pump

R.I.Na. Class Notation:
C ♣ HULL, ● MACH Y Ch
Compliance with MCA LY3 - Long Range Navigation

IL DISEGNO E' DA CONSIDERARSI VALIDO UNICAMENTE PER QUANTO
CONCERNE L'IMPIANTO INDICATO NEL CARTIGLIO
(Drawing valid only for the system indicated in the drawing title)


FAN COIL		SEZIONE MINORI DELLE GRIGLIE ARCHITETTONICHE (LUCE NETTA)				
	N°	MANDATA		ASPIRAZIONE		
MINI	1	2	dm²	1	2	dm²
COMPACT	1	2	dm²	1	2	dm²
CONJUNTOR	1	2,5	dm²	1	2,5	dm²
GIANT4	1	3,5	dm²	1	3,5	dm²
GIANT8	1	5	dm²	1	5	dm²
APM	1	2,5	dm²	1	2,3	dm²
AP1	1	2,5	dm²	1	2,9	dm²
AP3	1	3,5	dm²	1	3,2	dm²
AP5	2	3-3,3	dm²	1	4,5	dm²
AP8	2	3,5-3,3	dm²	1	8	dm²
AP10	2	4,5-4,4	dm²	1	9	dm²
AP12	2	6,5-6,5	dm²	1	11	dm²
TWIN1	2	3,3-3,5	dm²	1	6	dm²
TWIN18	4	3,5-3,4	dm²	1	11	dm²

MODELLO MODEL	OVERALL DIMENSIONS			
	TIPO - TYPE	A	B	C
	MINI	480	300	200
	COMPACT	580	330	200
	JUNIOR	580	410	205
	GIANT 4	630	465	245
	GIANT 8	850	465	245


MODELLO MODEL	OVERALL DIMENSIONS					
	TIPO - TYPE	A	B	C	D	
	AP0	385	240	205	100	
	AP1	385	295	302	100	125
	AP2	405	295	302	125	125
	AP5	410	295	302	125	125
	AP6	415	330	370	150	150
	AP10	505	330	360	180	180
	AP12	565	330	420	200	
	TWIN 12K	660	280	350	2x125	
	TWIN 18K	660	280	350	2x125	

Dimensioni Fan-Cool-477 con valvola 5/8 (esclusa centraliniera n.ro - optional)

RACCORDATA ABS BRACHE		Andata®	
DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	CODICE	
	100-80-80-80	TX 100/80	
	100-80-80	TR 100/80	
	100-100-100	BR 100	
	125-100-100	BRV125/100	
	125-125-125	TC 125	
	150-125-125	TR 150/125	
	180-150-150	TR 180/150	
	100-80-100	RLC100	
	125-100-125	RLC125P	
	150-125-150	RLC150	
	300 x 87	EWG	
	376-82 ABS-102	JUNIOR GANT4	
	116-116 116-112	S1 SP2	

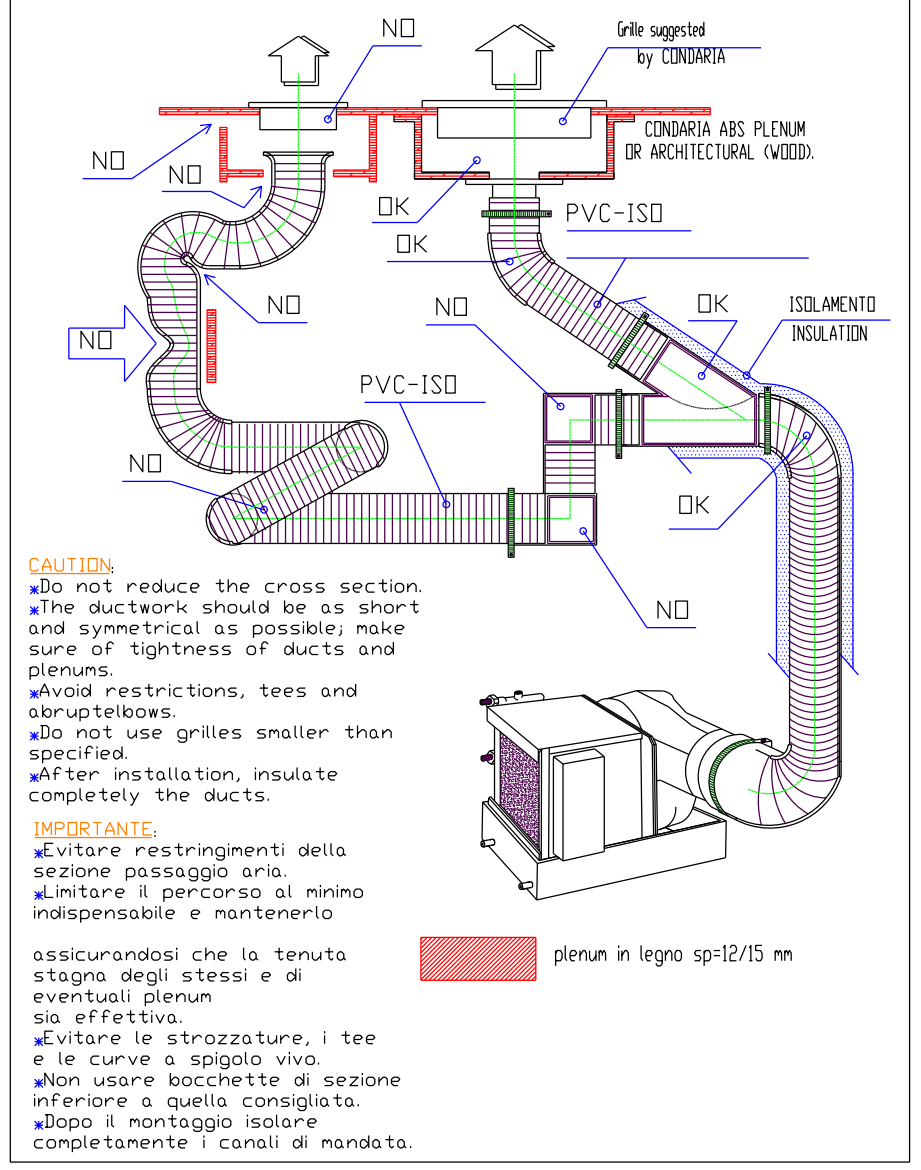

- 1 - La posizione fanconi è quella consigliata in base al piano generale attuale.
- 2 - Per i diametri delle condotte riferirsi alla tabella annessa, i diametri si intendono interni; per ottenere il diametro esterno della condotta aggiungere +19mm di spessore coibentazione.
- 3 - Per le superfici di mandata e ripresa dei fanconi riferirsi alla tabella annessa.
- 4 - Aspirazione e mandata di ciascuna macchina devono avvenire nel medesimo ambiente.
- 5 - Per le mandate e per le aspirazioni la mandata avrà +19mm di spessore coibentazione.
- 6 - Generalmente le macchine vanno previste a pavimento e le mandate dall'alto, casi particolari saranno valutati.
- 7 - Il fanconi deve essere ispezionabile per manutenzione ordinaria.
- 8 - Da ciascun fanconi partiranno n° 2 tubazioni con De 65mm ed una da 20mm in pendenza per scarico condensa.
- 9 - Prevedere condotte di aspirazione aria n° 1.
- 10 - Posizione delle griglie esterne n° 2 tubazioni aria indicativa.
- 11 - Controllo A/C mediante computer standard
- 12 - Tutte le tubazioni anche di ricircolo sono coibentate con Armaflex da 19mm
- 13 - I fanconi segnalati con (**) per sala impianti sono in modalità solo freddo con valvola sull'acqua e termostato meccanico.
- 14 - Il fanconi di sala impianti è GIANT87 in tutte le versioni, 50 e/o 60 Hz.

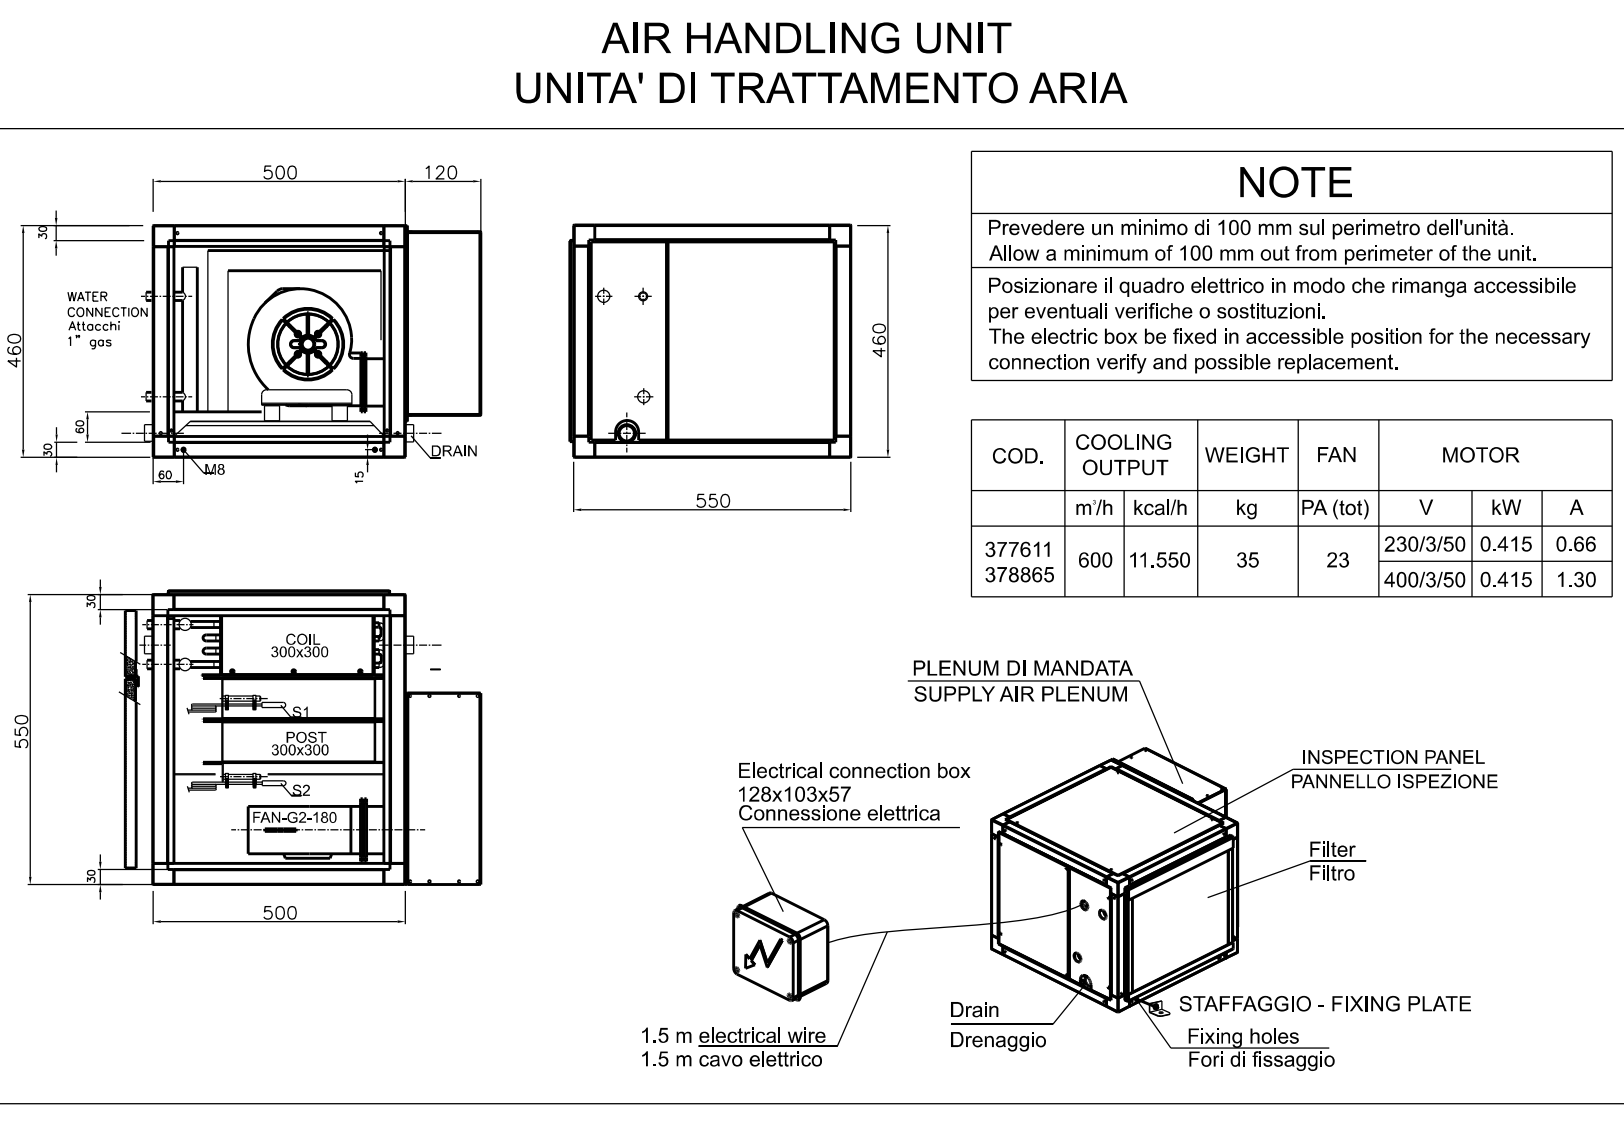

DEFINIZIONE GRUPPI-POMPE			
VERSIONE	GRUPPO	POMPA CIRCOLAZIONE	POMPA/ACQUA MARE
Mediterranea + UTA (STD)	PCWM 2X 45001 400-3-50-QSPS-R410A - 360.000 BTU/h - (Cod. 462731)	NM 40/12AE 50HZ - (Cod. 355362)	BNM 40/12S 50HZ - (Cod. 392005)
Tropicale + UTA (OPT)	2XPCWM 60002 400-3-50-QSPS R410A - 480.000 BTU/h - (Cod. 385693)	NM 40/12AE 50HZ - (Cod. 355362)	BNM 40/12S 50HZ - (Cod. 392005)
Tropicale +UTA (OPT USA)	2XPCWM 60002 230-3-60-QSPS-R410A - 480.000 BTU/h - (Cod. 459210)	NM 40/12AE 60HZ - (Cod. 459214)	BNM 40/12F 60HZ - (Cod. 459213)

[illegible]